


보고서 만들기 – 빠른보고서 설정

- 다운받으신 전기사업법 보고서서식(워드파일)을 해당경로에 복사-> 붙여넣기 해줍니다.
- 내 PC > C:드라이브 > Program Files (x86) > Fluke > SmartView 4.3 > ko > Report Templates

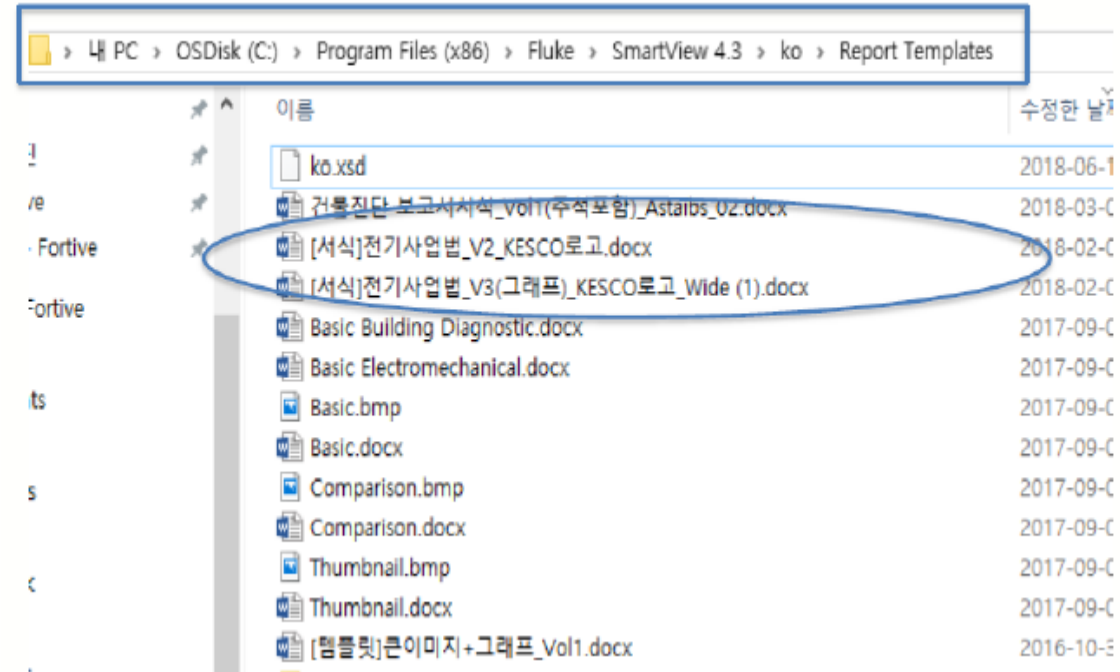


동영상으로 배워보기

https://youtu.be/O_JyRhwaR1w

보고서 만들기 - 빠른보고서 설정

- 보고서를 작성할 열화상사진파일 (IS2) 을 SmartView™로 불러옵니다.
- 보고서 -> 빠른보고서 설정 클릭!
- 템플릿을 선택해줍니다. (예) 전기사업법 Vol1
- 레이아웃으로 이동!

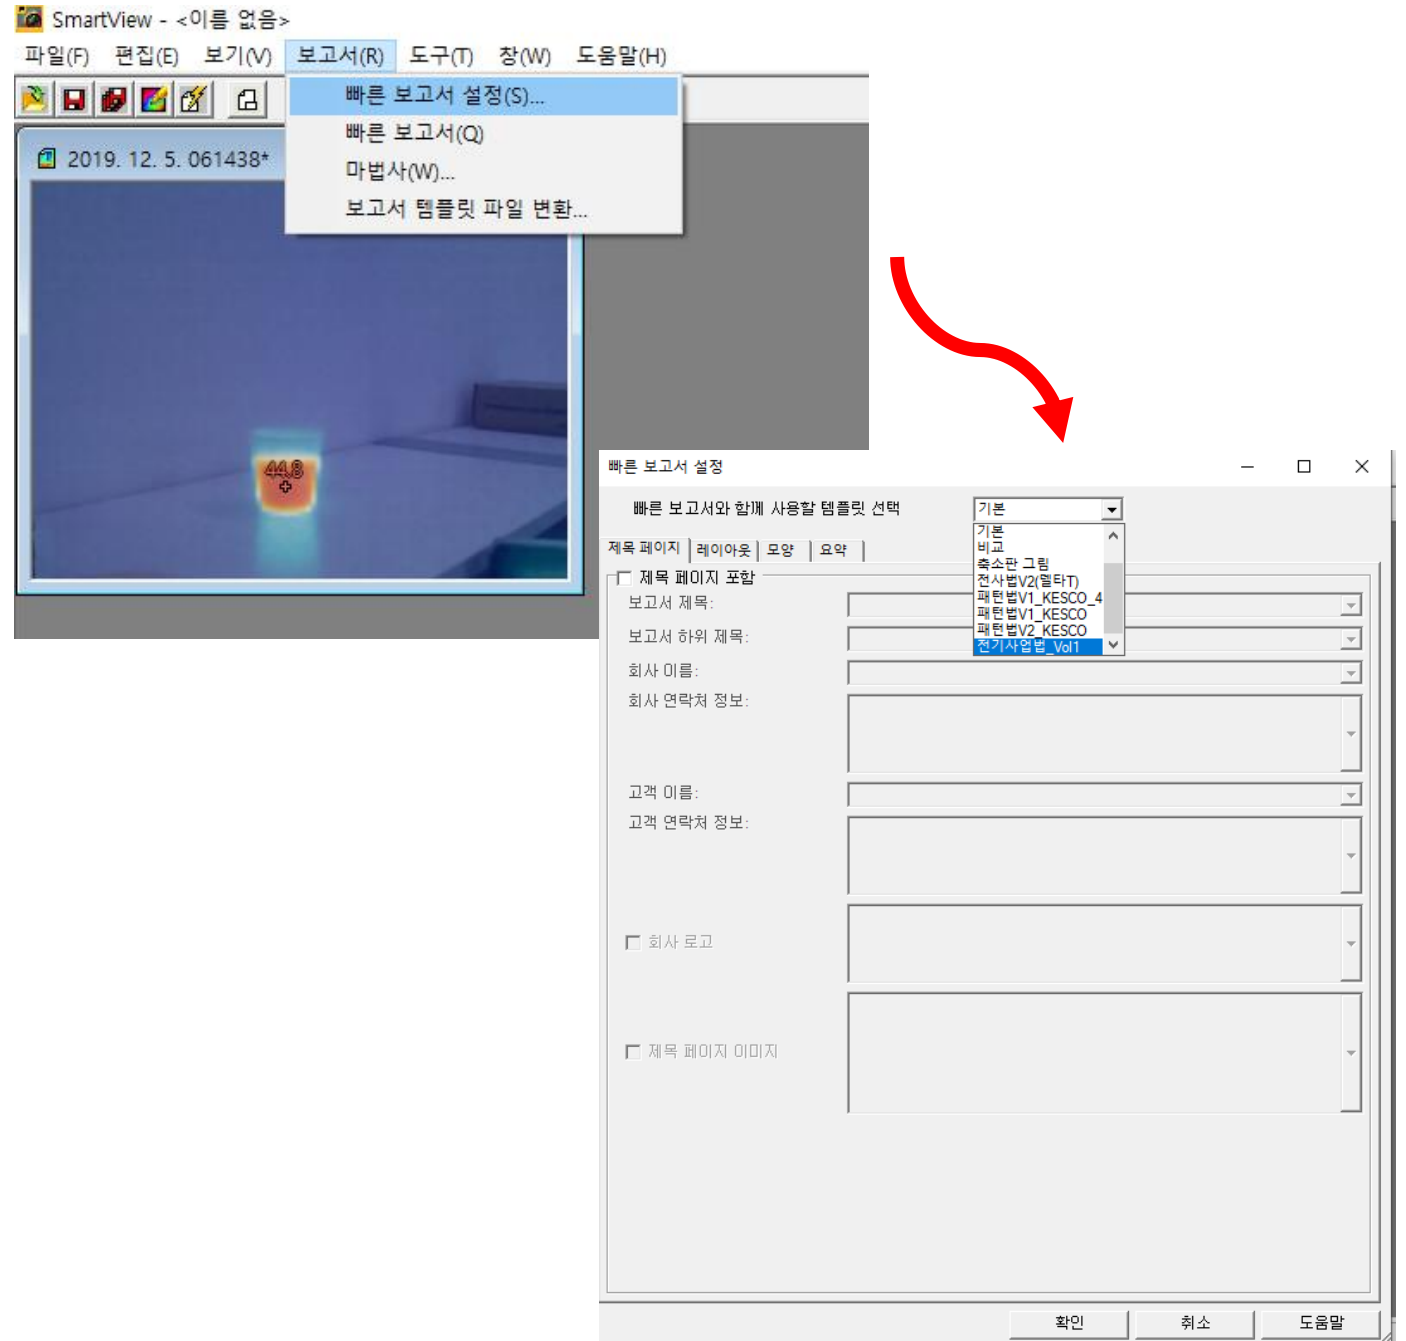

보고서 만들기 - 빠른보고서

- 레이아웃으로 이동 후 오른쪽 화면과 같이 선택항목을 선택해 주신 후 확인을 눌러주세요!
- 이 설정은 초기 1회만 필요합니다.

빠른보고서 설정 (초기1회설정)_레이아웃 설정

주이미지 포함

- 보기설정(PIP,Fusion 등 설정된 이미지로 표시)
- 적외선만

색상표포함

-이미지 옆에 색상표 추가

IR-Fusion 참조포함 (실화상 이미지 설정)

- 보기 설정 사용으로 선택(적외선과 정렬된 가시광선이미지)
- 가시광선만(열화상보다 넓은 화각으로 표시)



그래프 포함

- 그래프가 포함된 서식 사용시에 체크

모두체크요함

- 새 페이지의 각 이미지
- 페이지수
- 데이터테이블 함께 유지

마커 테이블 포함

- 최대온도

보고서 만들기 – 빠른보고서

- 이제 모든 설정이 끝났습니다.
- 보고서를 만들 열화상 사진과 마우스 클릭 몇 번만 필요할 뿐입니다!
- 파일 -> 열기 -> IS2(열화상파일) 불러오기




[동영상으로 배워보기](https://youtu.be/WI0CempyrwU)

<https://youtu.be/WI0CempyrwU>


보고서 만들기 - 빠른보고서

- 여러장의 사진을 정렬할 때는 창->바둑판식 정렬을 해주시면 됩니다.
- 추가 편집은 열화상 사진을 더블클릭 하시거나 편집->이미지 를 클릭하시면 온도 추가 혹은 편집을 할 수 있습니다.

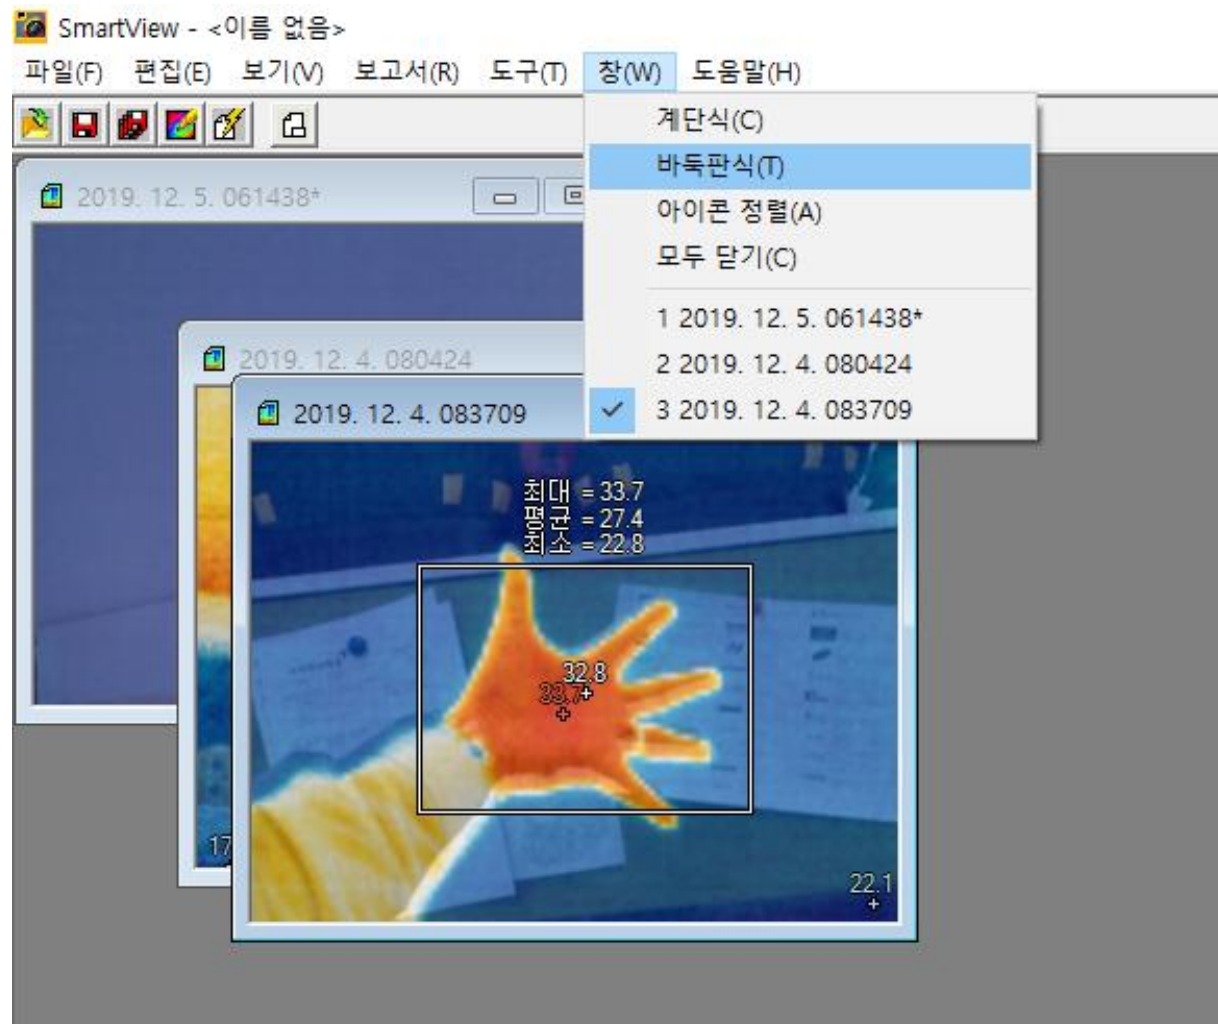

보고서 만들기 – 빠른보고서

- 모든 편집이 끝나면 보고서 -> 빠른보고서
클릭 만으로 수집장의 보고서를 한 번에 끝낼 수
있습니다!

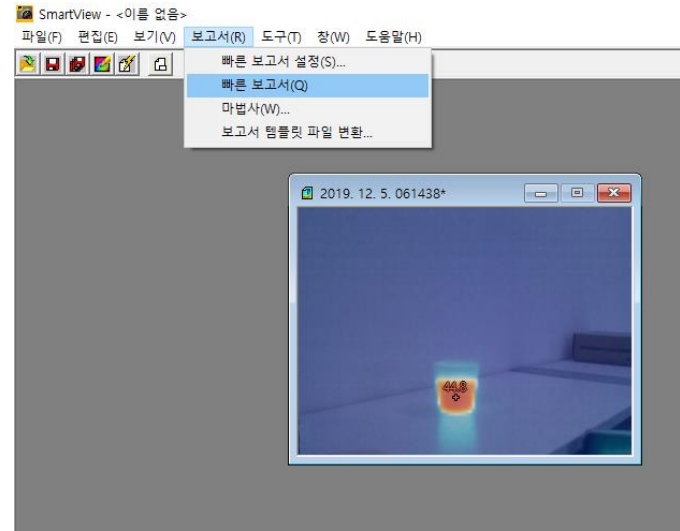

적외선 열화상분포 측정기록표 [제-12]

측정장비: 적외선 열화상카메라(FLUKE)

측정일자: 12/5/2019

측정대상	사용전압	측정조건
------	------	------

1. 판정기준(3상 비교법)

구분 \ 판정요소	정상	요주의	이상	측정온도차
온도차	5°C 미만	5°C 이상 ~ 10°C	10°C 이상	화면에 표시

※온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 부위별 측정온도

이름	온도
P0	25.7°C
P1	25.7°C
P2	25.7°C

3. 측정부위의 Thermographic

